




## AIDOO KNX V2.0 DAIKIN ALTHERMA 3

Dispositivo para la gestión e integración de equipos de aerotermia en sistemas de control KNX TP-1.

### Funcionalidades:

- Control de los distintos parámetros del equipo.
- Control KNX.
- Datos estándares KNX.
- 3 entradas digitales configurables.
- Fácilmente configurable desde ETS.
- Detección de errores durante la comunicación.
- Permite la alimentación por el bus KNX durante la configuración con un consumo de 1,4 W.

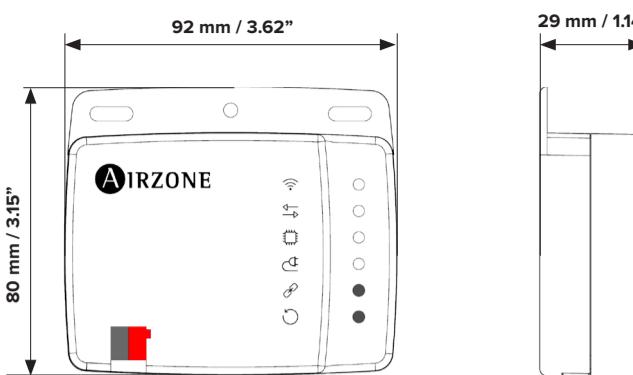

## AIDOO KNX V2.0 DAIKIN ALTHERMA 3

Device to manage and integrate air to water heatpump units in KNX TP-1 control systems.

### Features:

- Control of the parameters of the unit.
- KNX Control.
- KNX standard data.
- 3 digital configurable inputs.
- Easily configurable from ETS.
- Communication errors detection.
- Allows power supply through the KNX bus during configuration with a consumption of 1.4 W.



## AIDOO KNX V2.0 DAIKIN ALTHERMA 3

Dispositivo para a gestão e integração de equipamento aerotermia em sistemas de controlo KNX TP-1.

### Funcionalidades:

- Controlo dos diferentes parâmetros do equipamento.
- Controlo KNX.
- Dados padrão KNX.
- 3 entradas digitais configuráveis.
- Configurável a partir do ETS de maneira fácil e rápida.
- Detectão de erros durante a comunicação.
- Permite a alimentação pelo barramento KNX durante a configuração com um consumo de 1,4 W.



### (ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### (EN) TECHNICAL SPECS



### (PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación y consumo / Power supply and consumption Alimentação e consumo	
Tipo de alimentación / Type of power supply / Tipo de alimentação	Bus KNX / KNX bus Barramento KNX
<b>1 Conexión con unidad interior / Connection to indoor unit Conexão ao equipamento</b>	
Longitud del cable / Wire length / Comprimento do cabo	2.5 m (8.2 ft)
<b>3 Conexión y comunicaciones KNX / KNX connection and communication / Conexão e comunicação KNX</b>	
V max	31 V
I max	55 mA
V in	21-30 V
Consumo / Consumption / Consumo	1.4 W
Tipo de cable / Type of cable / Tipo de cabo	TP-1
Hilos de comunicación / Communication wires / Fios de comunicação	2 x 0.8 mm <sup>2</sup> (AWG 18 - 2 wired)
Color de los cables / Cable color / Cor dos cabos	Rojo-Negro / Red-Black Vermelho-Preto
Distancia máxima / Maximum length / Distância máxima	100 m (328 ft)
<b>4 Entradas digitales / Digital inputs / Entradas digitais</b>	
Nº de entradas / Nº of inputs / Número de entradas	3
Estado / State / Estado	Libre de tensión / Voltage-free Livre de tensão
Distancia máxima / Maximum distance / Distância máxima	100 m (328 ft)
<b>Temperaturas operativas / Operating temperatures Temperatura de operação</b>	
Almacenaje / Storage / Armazenamento	- 20 ... 70 °C (- 4 ... 158 °F)
Funcionamiento / Operation / Funcionamento	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Rango de humedad de funcionamiento / Operating humidity range / Intervalo de humidade de funcionamento	5 ... 90 % (non-condensing)
<b>Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspectos mecânicos</b>	
Grado de protección / Protection class / Grau de proteção	IP 41
Peso / Weight / Peso	130 g (0.29 lb)

(ES) Se recomienda llevar el cableado de las entradas digitales por una tráquea independiente.

(EN) It is recommended that the wiring of the digital inputs be routed through a separate conduit.

(PT) Recomenda-se que a cablagem das entradas digitais seja encaminhada através de uma conduta separada.



## AIDOO KNX V2.0 DAIKIN ALTHERMA 3

Contrôleur pour la gestion et l'intégration des équipements PAC air-eau dans des systèmes de contrôle KNX TP-1.

### Fonctionnalités :

- Contrôle des différents paramètres de l'unité.
- Contrôle KNX.
- Données standard KNX.
- 3 entrées numériques paramétrables.
- Paramétrable à partir d'ETS.
- Détection d'erreurs durant la communication.
- Permet l'alimentation par le bus KNX pendant la configuration avec une consommation de 1,4 W.




## AIDOO KNX V2.0 DAIKIN ALTHERMA 3

Controller per la gestione e l'integrazione degli apparecchi pompa di calore in sistemi di controllo KNX TP-1.

### Funzionalità:

- Controllo dei diversi parametri dell'unità.
- Controllo KNX.
- Dati standard KNX.
- 3 entrate digitali configurabili.
- Configurabile da ETS.
- Rilevamento di errori durante la comunicazione.
- Consente l'alimentazione tramite il bus KNX durante la configurazione con un consumo di 1,4 W.

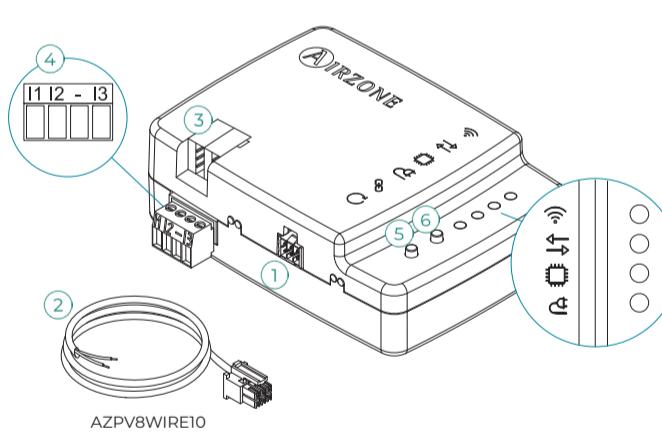

## AIDOO KNX V2.0 DAIKIN ALTHERMA 3

Gerät zur Verwaltung und Integration von Wärmepumpenanlagen in KNX TP-1-Steuerungssysteme.

### Funktionen:

- Steuerung der verschiedenen Anlagenparameter.
- KNX-Steuerung.
- Standard-KNX-Daten.
- 3 konfigurierbare digitale Eingänge.
- Über ETS konfigurierbar.
- Fehlererkennung während Mitteilung.
- Ermöglicht die Stromversorgung über den KNX-Bus während der Konfiguration mit einem Verbrauch von 1,4 W.



### (FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### (IT) CARATTERISTICHE TECNICHE



### (DE) TECHNISCHE DATEN

Alimentation et consommation / Alimentazione e consumo Stromversorgung und Verbrauch	
Type d'alimentation / Tipo di alimentazione/Versorgungsart	Bus KNX / Bus KNX / KNX-Bus
<b>1 Connexion avec l'unité intérieure / Collegamento all'unità interna / Anschluss an das Innengerät</b>	
Longueur du câble / Lunghezza del cavo / Kabellänge	2.5 m (8.2 ft)
<b>3 Connexion et communication KNX / Collegamento e comunicazioni KNX / Anschluss und KNX-Verbindungen</b>	
V max	31 V
I max	55 mA
V in	21-30 V
Consommation / Consumo / Leistungsaufnahme	1.4 W
Type de câble / Tipo di cavo / Kabeltyp	TP-1
Fils de communications / Poli di comunicazione / Kommunikationsleitung	2 x 0.8 mm <sup>2</sup> (AWG 18 - 2 wired)
Couleur des câbles / Colore dei cavi / Kabelfarbe	Rouge-Noir / Rosso-Nero Rot-Schwarz
Distance maximale / Distanza massima / Max. Abstand	100 m (328 ft)
<b>4 Entrées numériques / Entrate digitali / Digitale Eingänge</b>	
Nombre d'entrées / N° di entrate / Anzahl Relais	3
État / Stato / Status	Libre de tension / Libere da tensione / Spannungsfrei
Distance maximale / Distanza massima / Max. Abstand	100 m (328 ft)
<b>Températures opérative / Temperatur operative / Betriebstemperaturen</b>	
De stockage / Stoccaggio / Lagerung	- 20 ... 70 °C (- 4 ... 158 °F)
De fonctionnement / Funzionamento / Betrieb	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Plage d'humidité de fonctionnement / Rango di umidità di funzionamento / Zulässige Luftfeuchtigkeit	5 ... 90 % (non-condensing)
<b>Aspects mécaniques / Aspetti meccanici / Mechanische Aspekte</b>	
Grado de protección / Protection class / Grau de proteção	IP 41
Poids / Peso / Gewicht	130 g (0.29 lb)



airzonecontrol.com



(FR) Il est recommandé de faire passer le câblage des entrées numériques par un conduit séparé.

(IT) Si consiglia di trasportare il cablaggio degli ingressi digitali in un tubo corrugato separato.

(DE) Es wird empfohlen, die Verdrahtung der digitalen Eingänge in einem separaten Kabelkanal zu verlegen.



**(ES) MONTAJE Y CONEXIÓN / (EN) ASSEMBLY AND CONNECTION / (PT) MONTAGEM E CONEXÃO / (FR) MONTAGE ET CONNEXION / (IT) MONTAGGIO E COLLEGAMENTI / (DE) MONTAGE UND VERBINDUNG**




**RESET**

**5**


(ES) Reinicio del dispositivo  
(EN) Device reboot  
(PT) Reinicie o dispositivo  
(FR) Réinitialisation du dispositif  
(IT) Riavvio del dispositivo  
(DE) Gerät-Neustart

**6**

(ES) Permitir programación KNX  
(EN) Enable KNX programming  
(PT) Permitir programação KNX  
(FR) Autoriser la programmation KNX  
(IT) Consentire la programmazione KNX  
(DE) KNX-Programmierung erlauben

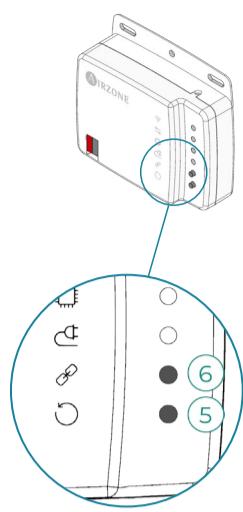

**3**

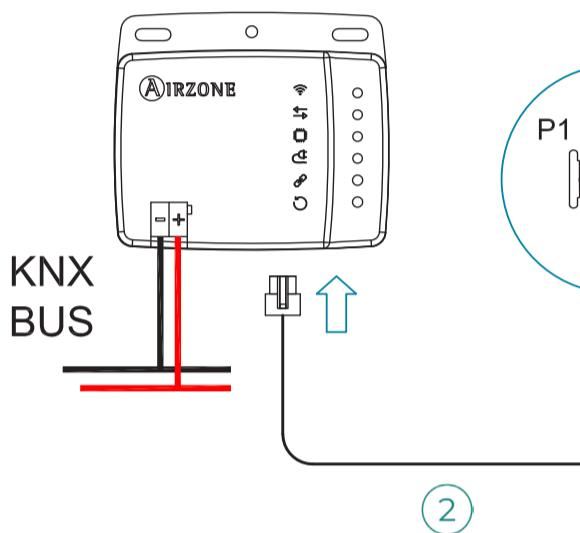

P1:	Verde   Green   Verde   Vert   Verde   Grün
P2:	Azul   Blue   Azul   Bleu   Blu   Blau

**5**



**(ES) CONFIGURACIÓN / (EN) CONFIGURATION / (PT) CONFIGURAÇÃO / (FR) CONFIGURATION / (IT) CONFIGURAZIONE / (DE) KONFIGURATION**



**ES**  
El control de la unidad Altherma debe estar configurado de la siguiente manera para su correcto funcionamiento:

- Installer settings > Overview field settings > C – 07:
  - a. 0 (modo temperatura de impulsión de agua)
  - b. 2 (modo temperatura ambiente)
- Installer settings > Overview field settings > 6 – 0D: 0 ("Reheat only").
- El parámetro de configuración de control "Setpoint mode" debe estar en "Fixed" (por defecto suele estarlo).



**EN**  
Altherma unit control should be configured as following for proper functioning:

- Installer settings > Overview field settings > C – 07:
  - a. 0 (water supply temperature mode)
  - b. 2 (room temperature mode)
- Installer settings > Overview field settings > 6 – 0D: 0 ("Reheat only").
- The "Setpoint mode" control configuration parameter must be set to "Fixed" (by default it usually is).



**PT**  
Para que a sua operação seja feita corretamente, o controle da unidade Altherma deve ser configurado da seguinte maneira:

- Installer settings > Overview field settings > C – 07:
  - a. 0 (modo de temperatura de impulsão de água)
  - b. 2 (modo de temperatura ambiente)
- Installer settings > Overview field settings > 6 – 0D: 0 ("Reheat only").
- O parâmetro de configuração do controlo "Setpoint mode" deve estar em "Fixed" (por defeito, normalmente está).



(ES) El uso del termostato es opcional.  
(EN) The use of the thermostat is optional.  
(PT) O uso do termostato é opcional.  
(FR) L'utilisation du thermostat est optionnelle.  
(IT) L'utilizzo del termostato è opzionale.  
(DE) Die Verwendung des Thermostats ist optional.




(ES) Importante: No es posible inyectar la temperatura ambiente desde KNX.  
(EN) Important: It is not possible to inject the ambient temperature from KNX.  
(PT) Importante: Não é possível injetar a temperatura ambiente do KNX.  
(FR) Attention: Il n'est pas possible d'injecter la température ambiante depuis KNX.  
(IT) Importante: Non è possibile iniettare la temperatura ambiente da KNX.  
(DE) Wichtig: Es ist nicht möglich, die Umgebungstemperatur von KNX zu injizieren.


**0**

(ES) Ver apartado Configuración.  
(EN) See Configuration section.  
(PT) Consulte o seção de Configuração.  
(FR) Voir la section Configuration.  
(IT) Vedi sezione Configurazione.  
(DE) Siehe Abschnitt Konfiguration.


**2**

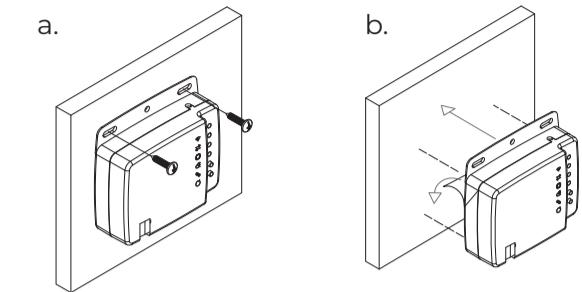

**1**

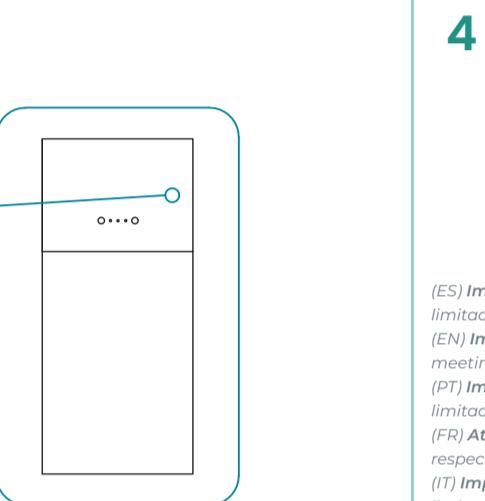

**4**

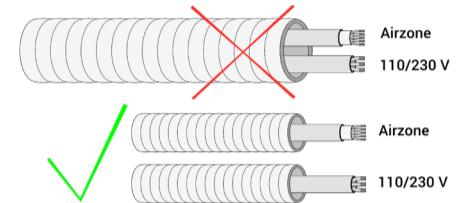

(ES) Importante: El equipo debe alimentarse por una fuente de alimentación limitada que cumpla la clase PS2 de la norma IEC 62368-1.  
(EN) Important: The equipment shall be supplied by a limited power source meeting class PS2 of the standard IEC 62368-1.  
(PT) Importante: O equipamento deve ser alimentado por uma fonte de energia limitada que atende a exigência da classe PS2 do padrão 62368-1 da IEC.  
(FR) Attention: l'unité doit être alimentée par une source d'alimentation limitée respectant la classe PS2 de la norme IEC 62368-1.  
(IT) Importante: L'unità deve essere alimentata da una fonte di alimentazione limitata nel rispetto della tipo PS2 della norma IEC 62368-1.  
(DE) Wichtig: Das Gerät muss mit einer begrenzten Stromquelle betrieben werden, die dem Abschnitt PS2 der Norm IEC 62368 entspricht.

**6**

(ES) Configure el dispositivo en ETS con nuestra base de datos suministrada.  
(EN) Configure the device in ETS with our supplied data base.  
(PT) Configure o dispositivo em ETS com a nossa base de dados fornecida.  
(FR) Configurez le dispositif sur ETS avec la base de données fournie utilisateur.  
(IT) Configurare il dispositivo in ETS con il database fornito.  
(DE) Konfigurieren Sie das Gerät in ETS mit unserer mitgelieferten Datenbank.



(ES) Es posible cargar la configuración de ETS en el dispositivo simplemente alimentándolo desde el bus KNX.  
(EN) Is it possible to upload the ETS configuration to the device simply by powering it from the KNX bus.  
(PT) É possível carregar a configuração do ETS para o dispositivo simplesmente alimentando-o a partir do barramento KNX.  
(FR) Est-il possible de charger la configuration ETS sur le périphérique simplement en l'alimentant depuis le bus KNX.  
(IT) È possibile caricare la configurazione ETS sul dispositivo semplicemente alimentandolo dal bus KNX.  
(DE) Ist es möglich, die ETS-Konfiguration auf das Gerät zu laden, indem es einfach vom KNX-Bus mit Strom versorgt wird.



Le contrôle de l'unité Altherma doit être configurée comme suit pour son bon fonctionnement :

- Installer settings > Overview field settings > C – 07:
  - a. 0 (mode température de production d'eau)
  - b. 2 (mode température ambiante)
- Installer settings > Overview field settings > 6 – 0D : 0 ("Reheat only").
- Le paramètre de configuration du contrôle « Setpoint mode » doit être réglé sur « Fixed » (c'est généralement le réglage par défaut).



Il controllo della unità Altherma dovrà essere configurato come indicato di seguito per un corretto funzionamento:

- Installer settings > Overview field settings > C – 07:
  - a. 0 (modo temperatura di mandata dell'acqua)
  - b. 2 (modo temperatura ambiente)
- Installer settings > Overview field settings > 6 – 0D : 0 ("Reheat only").
- Il parametro di configurazione del controllo "Setpoint mode" deve essere impostato su "Fixed" (per difetto solitamente deve esserlo).



Die Steuerung von der Altherma Einheit soll wie folgt für den richtigen Betrieb konfiguriert werden:

- Installer settings > Overview field settings > C – 07:
  - a. 0 (Wasservorlauftemperatur)
  - b. 2 (Raumtemperatur)
- Installer settings > Overview field settings > 6 – 0D : 0 ("Reheat only").
- Der Steuerungsparameter „Setpoint mode“ muss auf „Fixed“ eingestellt sein (normalerweise die Standardeinstellung).