

NL AIDOO PRO HUB SAMSUNG EHS

Apparaat voor het op afstand beheren en integreren van lucht-waterunits met behulp van cloudservices. Regeling via de Airzone Cloud-app (beschikbaar voor iOS en Android). Aansluiting op vastbedraad netwerk via ethernet of draadloos via Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz). Functies:

- Regeling van de bedrijfsmodus en temperatuur van de unit.
- Regeling van de productie van SWW.
- Detectie van fouten in de unit.
- Timerinstellingen voor status, functiemodus en temperatuur.
- Automatische wijziging van modus en twee verschillende instelpunttemperaturen.
- Temperatuurlimieten voor koel- en verwarmingsmodus (alleen als de unit is ingesteld op bedrijf in omgevingstemperatuurmodus).
- Configureerbare digitale ingang voor detectie van open ramen of aanwezigheid.
- Integratie via cloud.
- Integratie via standaard-RS-485: Modbus RTU of BACnet MS/TP.
- Integratie via lokale API en API Cloud, Modbus TCP/IP, BACnet IP en multicast mDNS.

PL AIDOO PRO HUB SAMSUNG EHS

Urządzenie do zdalnego zarządzania i integracji pomp ciepła przez usługi Cloud. Sterowanie za pośrednictwem aplikacji Airzone Cloud (dostępnej na systemy iOS i Android). Łączność przewodowa z siecią za pośrednictwem Ethernet lub bezprzewodowa przez Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz). Funkcje:

- Sterowanie trybem pracy i temperaturą jednostki.
- Zarządzanie produkcją CWU.
- Wykrywanie błędów jednostki.
- Programy czasowe statusu, trybu pracy i temperatury.
- Automatematyczna zmiana trybu z regulacją dwóch temperatur zadanych.
- Limity temperatur dla trybu chłodzenia i ogrzewania (tylko jeśli jednostka zostanie skonfigurowana do pracy w trybie temperatury otoczenia).
- Konfigurowalne wejście cyfrowe do wykrywania otwartego okna i obecności.
- Integracja Cloud.
- Integracja w standardzie RS-485: Modbus RTU lub BACnet MS/TP.
- Integracja przez lokalne API i API Cloud, Modbus TCP/IP, BACnet IP i multicast mDNS.


EL AIDOO PRO HUB SAMSUNG EHS

Συσκευή για απομακρυσμένη διαχείριση και ενσωμάτωση μονάδων αέρα-νερού μέσω υπηρεσιών cloud. Έλεγχος μέσω της εφαρμογής Airzone Cloud (διαθέσιμη για iOS και Android). Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο μέσω Ethernet ή ασύρματα μέσω Wi-Fi διπλής ζώνης (2.4/5 GHz). Χαρακτηριστικά:

- Έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας και της θερμοκρασίας της μονάδας.
- Διαχείριση της παραγωγής ZNX.
- Ανίχνευση αραλμάτων της μονάδας.
- Ωριαίοι προγραμματισμοί κατάστασης, τρόπος λειτουργίας και θερμοκρασία.
- Αυτόματη εναλλαγή τρόπου λειτουργίας με δύο προκαθορισμένες θερμοκρασίες.
- Όρια θερμοκρασίας για λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης (μόνο εάν η μονάδα έχει διαμορφωθεί για λειτουργία σε θερμοκρασία δωματίου).
- Διαμορφώσιμη ψηφιακή είσοδος για ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου και παρουσίας στον χώρο.
- Ενσωμάτωση Cloud.
- Ενσωμάτωση μέσω προτύπου RS-485: Modbus RTU ή BACnet MS/TP.
- Υπηρεσίες ενσωμάτωσης τοπικού API και Cloud API, Modbus TCP/IP, BACnet IP και multicast mDNS.

(NL) TECHNISCHE SPECIFICATIES (PL) SPECYFIKACJA TECHNICZNA (EL) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Voeding / Zasilanie / Τροφοδοσία ρεύματος	
V max	110 / 230 Vac
I max	250 mA
Frequentie / Częstotliwość / Συχνότητα	60 / 50 Hz
Verbruik in stand-by / Zużycie energii w trybie oczekiwania / Κατανάλωση Stand-by	3.4 W (110 Vac) 4.3 W (230 Vac)
Overbelastingsbeveiliging module / Ochrona przed prądem przetężeniowym modułu / Προστασία υπερτάσης μονάδας	250 mA
- Airzone-bus / Magistrala Airzone / Bus Airzone	
- Integratiebus / Magistrala integracyjna / Bus ενσωματώσεων	
Afgeschermd en gevlochten kabel / Kabel ekranowany skrętka / Θωρακισμένο και συνστραμμένο καλώδιο	2 x 0.22 + 1 x 0.5 mm ² (AWG 24 – 2 wired + AWG 20 – 1 wired) Min: 0.2 mm ² / Max: 1.5 mm ²
Communicatieprotocol / Protokół komunikacyjny / Πρωτόκολλο επικοινωνιών	RS-485 BACnet MS-TP Par – 19200 bps
DI - Digitale ingang / Wejście cyfrowe / Ψηφιακή είσοδος	
Spanningsvrij / Bez napięcia / Χωρίς τάση	
Max. afstand / Maks. zasięg / Μέγ. Μήκος	10 m
OI - Relaisuitgang / Wyjście przekaźnika / Έξοδος ρελέ	
Spanningsvrij / Bez napięcia / Χωρίς τάση	
V max (I max)	230 Vac (5A) 30 Vdc (3A)
- Ethernet	
Type kabel / Typ kabla / Τύπος καλωδίου	Min. UTP CAT 5
Norm / Standard / Πρότυπο	100BASE-TX
IP-adres / Adres IP / Διεύθυνση IP	DHCP
IU - Aansluiting op binneneenheid / Podłączenie do jednostki wewnętrznej / Σύνδεση με εσωτερική μονάδα	
Max. afstand / Maks. zasięg / Μέγ. Μήκος	10 m
Wifi / Wi-Fi / WI-FI	
Protocol / Protokół / Πρωτόκολλο	802.11a/b/g/n/ac (802.11n up to 150 Mbps)
Model / Model / Μοντέλο	LBEE5HY1MW
Communicatiefrequentie / Częstotliwość komunikacji / Συχνότητα επικοινωνίας	2.4 GHz (max. 150 Mbps) 5 GHz (max. 433 Mbps)
Maximaal vermogen - Vermogen van antenne / Moc maks., Moc anteny / Μέγ. ισχύς, ισχύς κεραίας	17.93 dBm, 0.1 dBi
Gevoeligheid / Czulość / Ευαισθησία	- 82 dBm
IP-adres / Adres IP / Διεύθυνση IP	DHCP
Bluetooth	
Protocol / Protokół / Πρωτόκολλο	Bluetooth v5.0 BLE specification
Maximaal vermogen - Vermogen van antenne / Moc maks., Moc anteny / Μέγ. ισχύς, ισχύς κεραίας	17.93 dBm, 0.1 dBi
Bedrijfstemp. / Temp. robocze / Θερμ. λειτουργίας	
Opslag / Przechowywanie / Αποθήκευση	-20 ... 70 °C
Bedrijf / Praca / Λειτουργία	0 ... 45 °C
Luchtvochtigheid tijdens bedrijf / Zakres wilgotności / Εύρος υγρασίας λειτουργίας	5 ... 90 % (Zonder condensatie / Bez kondensacji / Χωρίς συμπύκνωση)
Mechanische aspecten / Aspekty mechaniczne / Μηχανικά δεδομένα	
Beveiligingsklasse / Stopień ochrony / Κλάση προστασίας	IP 20
Gewicht / Masa / Βάρος	210 g
DIN-units / Jednostki DIN / Μονάδες DIN	6
Max. bedrijfshoogte / Maksymalna wysokość robocza / Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας	2000 m

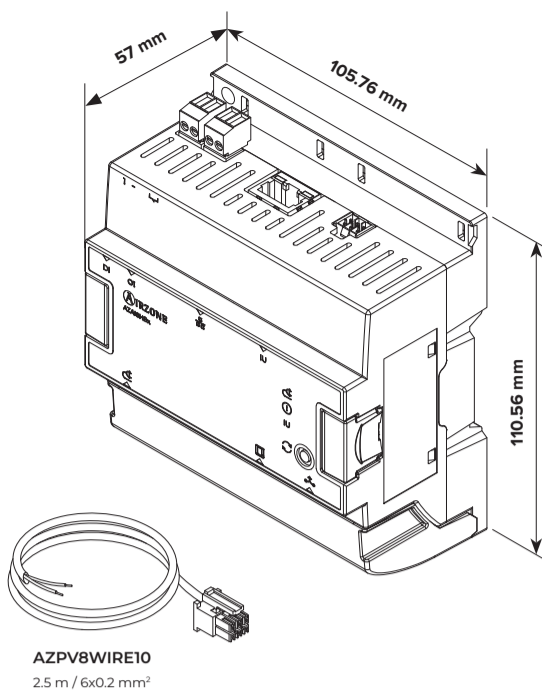


AZPV8WIRE10
2.5 m / 6x0.2 mm²

AZAI8HB1SA3

AZAI8HB



v. 01

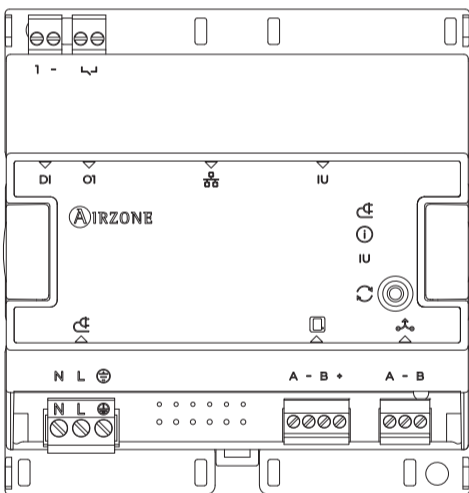

Digital UK
PSTI SDQC



airzonecontrol.com

Marie Curie, 21
29590 Málaga, Spain



SV AIDOO PRO HUB SAMSUNG EHS

Enhet för fjärrstyrning och integration av luftvärmepumpar via molntjänster. Styrning via appen Airzone Cloud (tillgänglig för iOS och Android). Nätverksanslutning, trådbundet via Ethernet eller trådlöst via Dual Wi-Fi (2,4/5 GHz). Funktion:

- Styrning av enhetens driftläge och temperatur.
- Hantering av tappvarmvattenproduktion.
- Detektering av fel på enheten.
- Tidsschema för driftstatus, driftläge och temperatur.
- Automatisk lägesväxling med två konfigurerbara börvärden.
- Temperaturbegränsning för kyl- och värmelägen (endast om enheten är inställd att arbeta i driftläget rumstemperatur).
- Konfigurerbar digital ingång för detektering av öppet fönster och närvaro.
- Molnintegration.
- Integration via vanlig RS-485: Modbus RTU eller BACnet MS/TP.
- Integrationstjänster: lokal API, moln-API och Modbus TCP/IP, BACnet IP och multicast mDNS.

NO AIDOO PRO HUB SAMSUNG EHS

Enhet for fjernstyrning og integrering av luft-til-vann-enheter via skytjenester. Styring via Airzone Cloud-appen (tilgjengelig for iOS og Android). Kablet nettverksforbindelse via ethernet eller trådløs tilkobling via dual wifi (2,4/5 GHz). Funksjoner:

- Styring av enhetens driftsmodus og temperatur.
- Styring av produksjon av tappevarmtvann.
- Feildeteksjon for enheten.
- Tidsplaner for status, driftsmodus og temperatur.
- Automatisk modusveksling med justering av to settpunkttemperaturer.
- Temperaturrens for kjøle- og oppvarmingsmodus (kun hvis enheten er konfigurert til å fungere i romtemperaturmodus).
- Konfigurerbar digital inngang for deteksjon av åpne vinduer og tilstedeværelse.
- Skyintegrasjon.
- Integrasjon via RS-485-standarden: Modbus RTU eller BACnet MS/TP.
- Integrasjonstjenester via lokalt API og sky-API, Modbus TCP/IP, BACnet IP og multicast mDNS.

LT AIDOO PRO HUB SAMSUNG EHS

Įrenginys, skirtas nuotoliniam oro-vandens sistemoms valdyti ir integracijai naudojant debesijos paslaugas. Valdymas naudojant „Airzone Cloud“ programėlę (pasiekiami „iOS“ ir „Android“ naudotojams). Laidinis tinklo ryšys per ethernetą arba belaidis ryšys per dvigubą „Wi-Fi“ (2,4/5 GHz). Ypatybės:

- įrenginio veikimo režimo ir temperatūros valdymas;
- buitinio karšto vandens (DHW) ruošimo valdymas;
- įrenginio klaidų aptikimas;
- būsenos, veikimo režimo ir temperatūros laiko grafikų paįsymas;
- Automatinis režimo perjungimas su dviejų nustatytų temperatūros reikšmių reguliavimo funkcija;
- Temperatūros ribų taikymas vėsinimo ir šildymo režimais (tik jei įrenginys sukonfigūruotas veikti patalpos temperatūros režimu);
- Konfigūruojamasis skaitmeninis įėjimas siekiant aptikti atvirą langą ir žmones patalpoje;
- integracija į debesijos paslaugas;
- Integracija naudojant RS-485 standartą: „Modbus RTU“ arba „BACnet MS/TP“;
- Integracijos paslaugos per vietinę API ir debesijos API, „Modbus TCP/IP“, „BACnet IP“ ir multitransliacinę „mDNS“.

(SV) TEKNISKA EGENSKAPER (NO) TEKNISKE SPESIFIKASJONER (LT) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Strömförsörjning / Strømforsyning / Maitinimo šaltinis	
V max	110 / 230 Vac
I max	250 mA
Frekvens / Frekvens / Dažnis	60 / 50 Hz
Förbrukning vänteläge / Energiförbruk i ventemodus / Budėjimo režimo energijos sąnaudos	3.4 W (110 Vac) 4.3 W (230 Vac)
Modulens överströmskydd / Modul overströmsbeskyttelse / Modulo apsauga nuo viršrovių	250 mA
- Airzone-buss / Airzone-buss / „Airzone“ magistralė	
- Integrationsbuss / Integrasjonsbuss / Integracijų magistralė	
Skärmdad tvinnad kabel / Skjermet tvunnet par / Padengta vyta pora	2 x 0.22 + 1 x 0.5 mm ² (AWG 24 – 2 wired + AWG 20 – 1 wired) Min: 0.2 mm ² / Max: 1.5 mm ²
Kommunikationsprotokoll / Kommunikasjonsprotokoll / Ryšio protokolai	RS-485 BACnet MS-TP Par – 19200 bps
DI - Digital ingång / Digital inngang / Skaitmeninė įvestis	
Spänningslös / Spenningsfri / Nėra įtampos	
Max. avstånd / Maks. avstand / Maks. Atstumas	10 m
OI - Reläutgång / Reléutgang / Relinė išvestis	
Spänningslös / Spenningsfri / Nėra įtampos	
V max (I max)	230 Vac (5A) 30 Vdc (3A)
- Ethernet	
Typ av kabel / Kabeltype / Kabelio tipas	Min. UTP CAT 5
Regel / Standard / Standartas	100BASE-TX
IP-adress / IP-adresse / IP adresas	DHCP
IU - Anslutning av inomhusenhet / Tilkobling til innendørsenheden / Prijungimas prie vidaus bloko	
Max. avstånd / Maks. avstand / Maks. Atstumas	10 m
WI-FI / WI-FI / WI-FI	
Protokoll / Protokoll / Protokolas	802.11a/b/g/n/ac (802.11n up to 150 Mbps)
Modell / Modell / Modelis	LBEE5HY1MW
Kommunikationsfrekvens / Kommunikasjonsfrekvens / Ryšio dažnis	2.4 GHz (max. 150 Mbps) 5 GHz (max. 433 Mbps)
Max. effekt – antenneffekt / Maks effekt, Antenneffekt / Maks. galia, antenos galia	17.93 dBm, 0.1 dBi
Känslighet / Sensitivitet / Jautrumas	- 82 dBm
IP-adress / IP-adresse / IP adresas	DHCP
Bluetooth	
Protokoll / Protokoll / Protokolas	Bluetooth v5.0 BLE specification
Max. effekt – antenneffekt / Maks effekt, Antenneffekt / Maks. galia, antenos galia	17.93 dBm, 0.1 dBi
Temperaturintervall / Driftstemperatur / Darbinė temp.	
Lagring / Lagring / Saugykla	-20 ... 70 °C
Drift / Drift / Veikimas	0 ... 45 °C
Fuktintervall / Luftfuktighetsområde for drift / Darbinės drėgmės diapazonas	5 ... 90 % (Ikke-kondenserende / Be kondensato)
Mekaniska aspekter / Mekaniske aspekter / Mechaniniai aspektai	
Skyddsklass / Beskyttelsesklasse / Apsaugos klasė	IP 20
Vikt / Vekt / Svoris	210 g
DIN-enheter / I DIN-enheter / DIN įrenginiuose	6
Maximal driftshøjde / Maksimal driftshøyde / Maksimalus darbinis aukštis	2000 m



(NL) MONTAGE EN AANSLUITING / (PL) MONTAŻ I POŁĄCZENIA / (EL) ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ / (SV) MONTERING OCH ANSLUTNING (NO) MONTERING OG TILKOBLING / (LT) SURINKIMAS IR PRIJUNGIMAS

(NL) **Belangrijk:** Bewaar de MIM-E03FN-besturingsset van het apparaat.
 (PL) **Ważne:** zestaw sterujący MIM-E03FN powinien pozostać podłączony do jednostki.
 (EL) **Σημαντικό:** Σημαντικό: Πρέπει να διατηρηθεί το κιτ ελέγχου MIM-E03FN της μονάδας.
 (SV) **Viktigt:** Det är nödvändigt att hålla enhetens reglersats MIM-E03FN ansluten.
 (NO) **Viktig:** Enhetens MIM-E03FN-kontrollsett må forbli tilkoblet.
 (LT) **Svarbu:** Įrenginio MIM-E03FN valdymo rinkinys turi likti prijungtas.




(NL) Het is niet mogelijk om de omgevingstemperatuur te forceren via een thermostaat van derden.
 (PL) Nie jest możliwe narzucenie temperatury otoczenia z termostatu innej marki.
 (EL) Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας δωματίου από τον θερμοστάτη ενός τρίτου κατασκευαστή.
 (SV) Det är inte möjligt att styra rumstemperaturen via en tredjepartstermostat.
 (NO) Det er ikke mulig å anvende romtemperaturen fra en tredjepartstermostat.
 (LT) Nėra galimybės nustatyti patalpos temperatūros iš trečiosios šalies termostato.


1




2



3

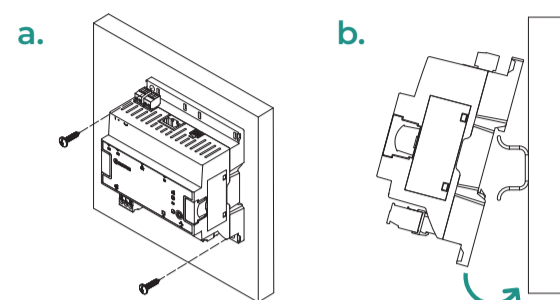


4

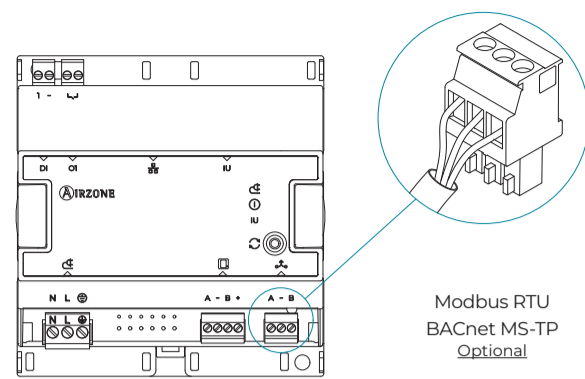

Modbus RTU
BACnet MS-TP
Optional

A Blauw | Niebieski | Μπλε | Blå | Blå | Mėlyna
 - Zwart | Czarny | Μαύρο | Svart | Svart | Juoda
 B Groen | Zielony | Πράσινο | Grön | Grønn | Žalia


5

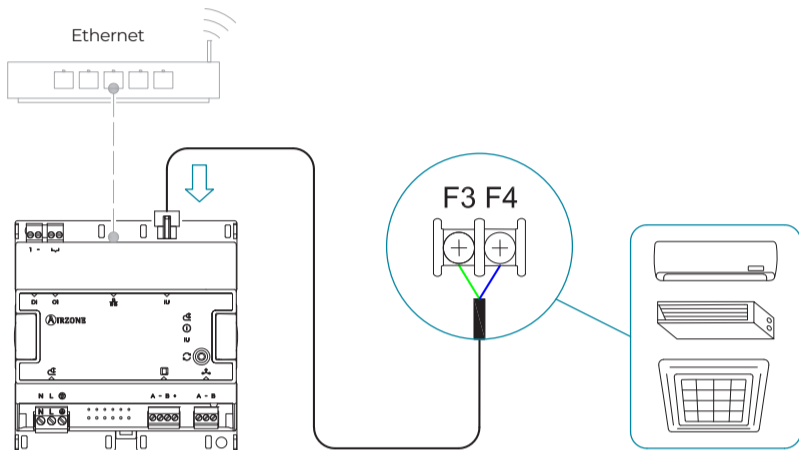

F3: Groen | Zielony | Πράσινο | Grön | Grønn | Žalia
 F4: Blauw | Niebieski | Μπλε | Blå | Blå | Mėlyna

(NL) Er mag geen bedrade controller parallel aan het apparaat op poort F3-F4 worden aangesloten.
 (PL) Nie jest możliwe podłączenie żadnego sterownika przewodowego do portu F3-F4 równoległe z urządzeniem.
 (EL) Δεν είναι δυνατή η σύνδεση καλωδιωμένου ελεγκτή στη θύρα F3-F4 παράλληλα με τη συσκευή.
 (SV) Det går inte att ansluta någon trådbunden styrenhet till porten F3-F4 parallellt med enheten.
 (NO) Det er ikke mulig å koble en kablet kontroll til port F3-F4 parallellt med enheten.
 (LT) Lygiagrečiai su įrenginiu prie F3-F4 prievado negalima jungti jokio laidinio valdiklio.


6

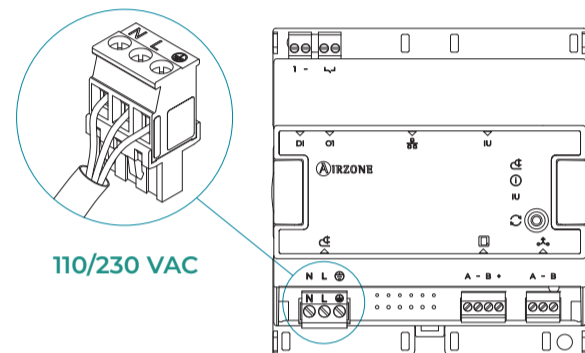



110/230 VAC

N Nul | Neutralny | Ουδέτερη | Neutral | Nøytral | Neutralus
 L Fase | Faza | Φάση | Fas | Fase | Fazé
 A Aarding | Uziemienie | Γείωση | Jord | Jording | Įžeminimas

7



8

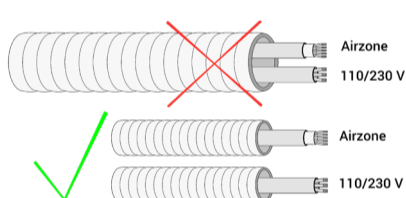

9



10




App Airzone Cloud




(NL) INFORMATIE / (PL) INFORMACJA / (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / (SV) INFORMATION / (NO) INFORMASJON / (LT) INFORMACIJA

	Voeding / Zasilanie / Τροφοδοσία ρεύματος Strömförsörjning / Strömforsyning / Maitinimo šaltinis
	Staat van het apparaat / Status urządzenia / Κατάσταση συσκευής Enhetsstatus / Enhetens tilstand / Įrenginio būseną
	Communicatie met de binneneunit / Komunikacja z jednostką wewnętrzną Επικοινωνία με εσωτερική μονάδα / Kommunikation med inomhusenhet Kommunikasjon til innendørsenheten / Ryšys su vidaus įrenginiu
	Opnieuw opstarten of resetten / Restart lub reset Επανεκκίνηση ή επαναφορά / Återstart eller återställning Omstart eller tilbakestilling / Perkrovimas arba atstatymas

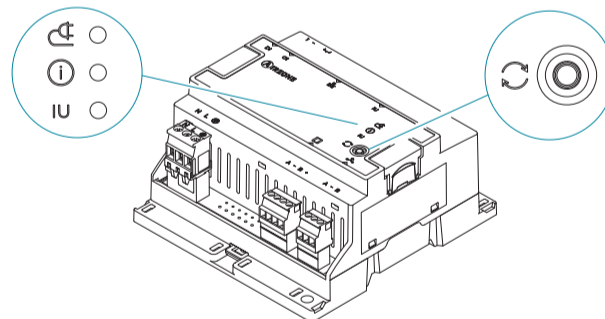

(NL) Apparaat opnieuw opstarten
 (PL) Restart urządzenia
 (EL) Επαναφορά συσκευής
 (SV) Återstart av enheten
 (NO) Omstart av enheten
 (LT) Įrenginio perkrovimas



(NL) Terugstellen naar de fabriekinstellingen
 (PL) Przywrócić ustawienia fabryczne
 (EL) Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
 (SV) Fabriksåterställning
 (NO) Tilbakestilling til fabrikkinnstilling
 (LT) Gamyklinių parametrų atkūrimas



(NL) CONFIGURATIE / (PL) KONFIGURACJA / (EL) ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ / (SV) KONFIGURATION / (NO) KONFIGURASJON / (LT) KONFIGŪRACIJA

Op basis van de standaardinstellingen moet het apparaat als volgt worden geconfigureerd om correct te functioneren:

- Stel het apparaat in op tweezone-modus door zone 2 in te schakelen via de MIM-E03FN-bedieningsset van het apparaat:
 - Startscherm > Heatpomp > Service-informatie
 - Wanneer het bericht "Neem contact op met de klantenservice" verschijnt, drukt u 10 tot 15 keer op het scherm om de technische servicemodus te openen.
 - Opties van de warmtepomp > Zoneregeling en verwarmingstype (4601) > Zone 2 activeren (4061)
 - Controleer of de ruimtetemperatuursensor van zone 2 correct is geïnstalleerd en aangesloten.

Opmerking: Raadpleeg de snelstartgids van uw Aidoo Pro-apparaat voor andere beschikbare optionele instellingen.

Från standardinställningen ska enheten ställas in enligt följande för att fungera korrekt:

- Konfigurer enheten i tvåzonläge genom att aktivera zon 2 via reglersatsen MIM-E03FN:
 - Startskärm > Heatpump (Värmepump) > Service Information (Serviceinformation)
 - När meddelandet "Contact customer service" (Kontaktuppgifter till kundtjänst) visas, tryck på skärmen 10-15 gånger för att öppna Technical Service mode (Tekniskt serviceläge).
 - Heat pump options > Zone control and heating type (4601) > Activate zone 2 (4061) (Värmepumpsalternativ > Zonstyrning och värmesystem [4601] > Aktivera zon 2 [4061])
 - Kontrollera att rumstemperatursensorn för zon 2 är korrekt installerad och ansluten.

Obs: Se snabbguiden för din Aidoo Pro för ytterligare tillgängliga tillvals-konfigurationer.

Biorąc za punkt wyjścia domyślną konfigurację, aby jednostka działała prawidłowo, należy skonfigurować ją następująco:

- Skonfiguruj jednostkę w trybie dwustrefowym, w tym celu aktywując strefę 2 za pomocą zestawu sterującego MIM-E03FN jednostki:
 - Ekran główny > Heat pump (Pompa ciepła) > Service information (Informacje serwisowe)
 - Gdy wyświetli się Contact Customer Service (Kontakt z centrum obsługi klienta), dotknij ekranu szybko 10 do 15 razy, aby uzyskać dostęp do Technical Service mode (Tryb serwisowy).
 - Heat pump options > Zone control and heating type (4061) > Activate zone 2 (4061) [Opcje pompy ciepła > Sterowanie strefowe i typ ogrzewania (4061) > Aktywuj strefę 2 (4061)]
 - Sprawdź, czy czujnik temperatury otoczenia w strefie 2 jest prawidłowo zainstalowany i podłączony.

Uwaga: aby wykonać inne dostępne konfiguracje opcjonalne, zapoznaj się z szybkim przewodnikiem po Aidoo Pro.

Med utgangspunkt i standardkonfigurasjonen må enheten konfigureres som følger for å sikre riktig drift:

- Konfigurer enheten i tosonemodus ved å aktivere Sone 2 fra enhetens MIM-E03FN-kontrollsett:
 - Startskjerm > Heat pump (Varmepumpe) > Service information (Serviceinformasjon)
 - Når meldingen "Contact customer service" (Kontakt kundeservice) vises, trykker du på skjermen 10-15 ganger for å få tilgang til Technical Service mode (Teknisk service-modus).
 - Heat pump options > Zone control and heating type (4601) > Enable Zone 2 (4061) (Alternativer for varmpumpe > Sonekontroll og oppvarmingstype (4601) > Aktiver sone 2 (4061))
 - Kontroller at romtemperatursonden for sone 2 er installert og tilkoblet riktig.

Merk: For andre tilgjengelige valgfrie konfigurasjoner konsulterer du Aidoo Pro-enhetens hurtigveiledning.

Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η μονάδα πρέπει να έχει ρυθμιστεί ως εξής για να λειτουργεί σωστά:

- Ρυθμίστε τη μονάδα σε λειτουργία δύο ζωνών, ενεργοποιώντας τη ζώνη 2 από το κιτ ελέγχου MIM-E03FN της μονάδας:
 - Αρχική οθόνη > Αντλία θερμότητας > Πληροφορίες για την υπηρεσία
 - Όταν εμφανιστεί το μήνυμα «Επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών», πατήστε την οθόνη 10-15 φορές για να μεταβείτε στη λειτουργία τεχνικής υποστήριξης.
 - Επιλογές αντλίας θερμότητας > Έλεγχος ζώνης και τύπος θέρμανσης (4601) > Ενεργοποίηση Ζώνης 2 (4061)
 - Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος της ζώνης 2 έχει εγκατασταθεί και συνδεθεί σωστά.

Σημείωση: Για να πραγματοποιήσετε άλλες διαθέσιμες προαιρετικές ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον σύντομο οδηγό χρήσης της συσκευής Aidoo Pro.

Pradedant nuo numatytosios konfigūracijos, įrenginys turi būti sukonfigūruotas taip, kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas.

- Sukonfigūruokite įrenginį dviejų zonų režimu, įjungdami 2 zoną iš įrenginio MIM-E03FN valdymo rinkinio:
 - „Home screen“ (pagrindinis ekranas) > „Heat pump“ (Šilumos siurblys) > „Service information“ (Techninės priežiūros informacija)
 - Pasirodžius pranešimą „Contact customer service“ (Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių) palieskite ekraną 10-15 kartų, kad patektumėte į „Technical service mode“ (Priežiūros režimas).
 - „Heat pump options“ > „Zone control and heating type“ (4601) > „Enable Zone“ 2 (4061) (Šilumos siurblio parinktis > Zonos valdymas ir šildymo tipas (4601) > Įjungti 2 zoną (4061))
 - Patikrinkite, ar 2 zonos patalpos temperatūros jutiklis yra tinkamai sumontuotas ir prijungtas.

Pastaba: Kitas galimas pasirinktinės konfigūracijos žr. „Aidoo Pro“ įrenginio trumpąjame vadove.