

NL AIDOO PRO HUB VAILLANT

Apparaat voor het op afstand beheren en integreren van lucht-waterunits met behulp van cloudservices. Regeling via de Airzone Cloud-app (beschikbaar voor iOS en Android). Aansluiting op vastbedraad netwerk via ethernet of draadloos via Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz). Functies:

- Regeling van status, functiemodus en temperatuur van de unit.
- Regeling van de productie van SWW.
- Detectie van fouten in de unit.
- Timerinstellingen voor status, functiemodus en temperatuur.
- Temperatuurlimieten voor koel- en verwarmingsmodus (alleen als de unit is ingesteld op bedrijf in omgevingstemperatuurmodus).
- Configureerbare digitale ingang voor detectie van open ramen of aanwezigheid.
- Integratie via cloud.
- Integratie via standaard-RS-485: Modbus RTU of BACnet MS/TP.
- Integratie via lokale API en API Cloud, Modbus TCP/IP, BACnet IP en multicast mDNS.

PL AIDOO PRO HUB VAILLANT

Urządzenie do zdalnego zarządzania i integracji pomp ciepła przez usługi Cloud. Sterowanie za pośrednictwem aplikacji Airzone Cloud (dostępnej na systemy iOS i Android). Łączność przewodowa z siecią za pośrednictwem Ethernet lub bezprzewodowa przez Wi-Fi Dual (2,4/5 GHz). Funkcje:

- Sterowanie statusem, trybem pracy i temperaturą jednostki.
- Zarządzanie produkcją CWU.
- Wykrywanie błędów jednostki.
- Programy czasowe statusu, trybu pracy i temperatury.
- Limity temperatur dla trybu chłodzenia i ogrzewania (tylko jeśli jednostka zostanie skonfigurowana do pracy w trybie temperatury otoczenia).
- Konfigurowalne wejście cyfrowe do wykrywania otwartego okna i obecności.
- Integracja Cloud.
- Integracja w standardzie RS-485: Modbus RTU lub BACnet MS/TP.
- Integracja przez lokalne API i API Cloud, Modbus TCP/IP, BACnet IP i multicast mDNS.


EL AIDOO PRO HUB VAILLANT

Συσκευή για απομακρυσμένη διαχείριση και ενοποίηση μονάδων αέρα-νερού μέσω υπηρεσιών cloud. Έλεγχος μέσω της εφαρμογής Airzone Cloud (διαθέσιμη για iOS και Android). Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο μέσω Ethernet ή ασύρματα μέσω Wi-Fi διπλής ζώνης (2,4/5 GHz). Χαρακτηριστικά:

- Έλεγχος κατάστασης, τρόπου λειτουργίας και της θερμοκρασίας της μονάδας.
- Διαχείριση της παραγωγής ZNX.
- Ανίχνευση αραλμάτων της μονάδας.
- Ωριαίοι προγραμματισμοί κατάστασης, τρόπος λειτουργίας και θερμοκρασία.
- Όρια θερμοκρασίας για λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης (μόνο εάν η μονάδα έχει διαμορφωθεί για λειτουργία σε θερμοκρασία δωμάτιου).
- Διαμορφώσιμη ψηφιακή είσοδος για ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου και παρουσίας στον χώρο.
- Ενσωμάτωση Cloud.
- Ενσωμάτωση μέσω προτύπου RS-485: Modbus RTU ή BACnet MS/TP.
- Υπηρεσίες ενσωμάτωσης τοπικού API και Cloud API, Modbus TCP/IP, BACnet IP και multicast mDNS.

(NL) TECHNISCHE SPECIFICATIES (PL) SPECYFIKACJA TECHNICZNA (EL) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Voeding / Zasilanie / Τροφοδοσία ρεύματος	
V max	110 / 230 Vac
I max	250 mA
Frequentie / Częstotliwość / Συχνότητα	60 / 50 Hz
Verbruik in stand-by / Zużycie energii w trybie oczekiwania / Κατανάλωση Stand-by	3.4 W (110 Vac) 4.3 W (230 Vac)
Overbelastingsbeveiliging module / Ochrona przed prądem przetężnionym modułu / Προστασία υπερτάσης μονάδας	250 mA
- Airzone-bus / Magistrala Airzone / Bus Airzone	
- Integratiebus / Magistrala integracyjna / Bus ενσωματώσεων	
Afgeschermd en gevlochten kabel / Kabel ekranowany skrętka / Θωρακισμένο και συνεστραμμένο καλώδιο	2 x 0.22 + 1 x 0.5 mm ² (AWG 24 – 2 wired + AWG 20 – 1 wired) Min: 0.2 mm ² / Max: 1.5 mm ²
Communicatieprotocol / Protokół komunikacyjny / Πρωτόκολλο επικοινωνιών	RS-485 BACnet MS-TP Par – 19200 bps
DI - Digitale ingang / Wejście cyfrowe / Ψηφιακή είσοδος	
Spanningsvrij / Bez napięcia / Χωρίς τάση	
Max. afstand / Maks. zasięg / Μέγ. Μήκος	10 m
O1 - Relaisuitgang / Wyjście przekaźnika / Έξοδος ρελέ	
Spanningsvrij / Bez napięcia / Χωρίς τάση	
V max (I max)	230 Vac (5A) 30 Vdc (3A)
Ethernet	
Type kabel / Typ kabla / Τύπος καλωδίου	Min. UTP CAT 5
Norm / Standard / Πρότυπο	100BASE-TX
IP-adres / Adres IP / Διεύθυνση IP	DHCP
IU - Aansluiting op binneneenheid / Podłączenie do jednostki wewnętrznej / Σύνδεση με εσωτερική μονάδα	
Max. afstand / Maks. zasięg / Μέγ. Μήκος	10 m
Wifi / Wi-Fi / WI-FI	
Protocol / Protokół / Πρωτόκολλο	802.11a/b/g/n/ac (802.11n up to 150 Mbps)
Model / Model / Μοντέλο	LBEE5HY1MW
Communicatiefrequentie / Częstotliwość komunikacji / Συχνότητα επικοινωνίας	2.4 GHz (max. 150 Mbps) 5 GHz (max. 433 Mbps)
Maximaal vermogen - Vermogen van antenne / Moc maks., Moc anteny / Μέγ. ισχύς, ισχύς κεραίας	17.93 dBm, 0.1 dBi
Gevoeligheid / Czulość / Ευαισθησία	- 82 dBm
IP-adres / Adres IP / Διεύθυνση IP	DHCP
Bluetooth	
Protocol / Protokół / Πρωτόκολλο	Bluetooth v5.0 BLE specification
Maximaal vermogen - Vermogen van antenne / Moc maks., Moc anteny / Μέγ. ισχύς, ισχύς κεραίας	17.93 dBm, 0.1 dBi
Bedrijfstemp. / Temp. robocze / Θερμ. λειτουργίας	
Opslag / Przechowywanie / Αποθήκευση	-20 ... 70 °C
Bedrijf / Praca / Λειτουργία	0 ... 45 °C
Luchtvochtigheid tijdens bedrijf / Zakres wilgotności / Εύρος υγρασίας λειτουργίας	5 ... 90 % (Zonder condensatie / Bez kondensacji / Χωρίς συμπύκνωση)
Mechanische aspecten / Aspekty mechaniczne / Μηχανικά δεδομένα	
Beveiligingsklasse / Stopień ochrony / Κλάση προστασίας	IP 20
Gewicht / Masa / Βάρος	210 g
DIN-units / Jednostki DIN / Μονάδες DIN	6
Max. bedrijfshoogte / Maksymalna wysokość robocza / Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας	2000 m

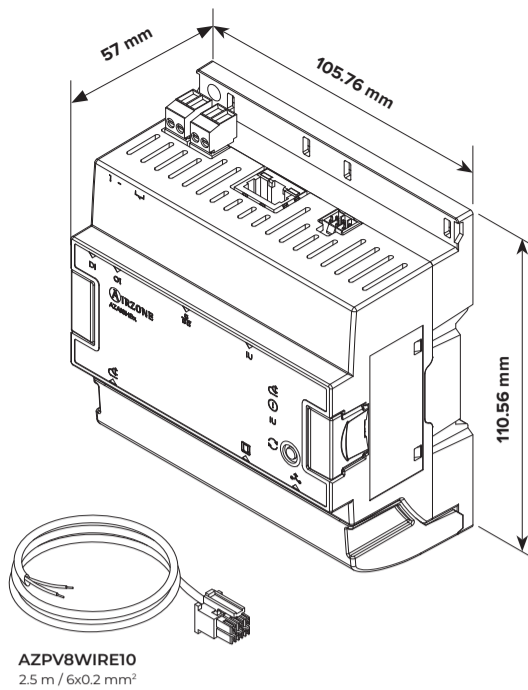


AZPV8WIRE10
2.5 m / 6x0.2 mm²

AZAI8HB1VA1

AZAI8HB



v. 01

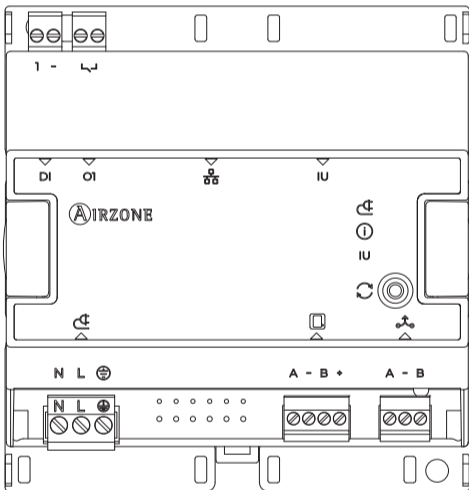

A	Blauw	Niebieski	Μπλε	Blā	Blā	Mėlyna
-	Zwart	Czarny	Μαύο	Svart	Svart	Juoda
B	Groen	Zielony	Πράσινο	Grön	Grønn	Žalia

N	Semleges	Neutral	Nul	Neutralny	Nøytral	Neutralus	Neitrāls
L	Fázis	Fás	Fase	Faza	Fase	Fazé	Fāze
⚡	Föld	Jord	Aarding	Uziemienie	Jording	Įžeminimas	Zemējums

Digital UK
PSTI SDQC



airzonecontrol.com

Marie Curie, 21
29590 Málaga, Spain



SV AIDOO PRO HUB VAILLANT

Enhet för fjärrstyrning och integration av luftvärmepumpar via molntjänster. Styrning via appen Airzone Cloud (tillgänglig för iOS och Android). Nätverksanslutning, trådbundet via Ethernet eller trådlöst via Dual Wi-Fi (2,4/5 GHz). Funktion:

- Styrning av enhetens driftstatus, driftläge och temperatur.
- Hantering av tappvarmvattenproduktion.
- Detektering av fel på enheten.
- Tidsschema för driftstatus, driftläge och temperatur.
- Temperaturbegränsning för kyl- och värmelägen (endast om enheten är inställd att arbeta i driftläget rumtemperatur).
- Konfigurerbar digital ingång för detektering av öppet fönster och närvaro.
- Molnintegration.
- Integration via vanlig RS-485: Modbus RTU eller BACnet MS/TP.
- Integrationstjänster: lokal API, moln-API och Modbus TCP/IP, BACnet IP och multicast mDNS.

NO AIDOO PRO HUB VAILLANT

Enhet for fjernstyrning og integrering av luft-til-vann-enheter via skytjenester. Styring via Airzone Cloud-appen (tilgjengelig for iOS og Android). Kablet nettverksforbindelse via ethernet eller trådløs tilkobling via dual wifi (2,4/5 GHz). Funksjoner:

- Styring av enhetens status, driftsmodus og temperatur.
- Styring av produksjon av tappevarmtvann.
- Feildeteksjon for enheten.
- Tidsplaner for status, driftsmodus og temperatur.
- Temperaturgrenser for kjøle- og oppvarmingsmodus (kun hvis enheten er konfigurert til å fungere i romtemperaturmodus).
- Konfigurerbar digital inngang for deteksjon av åpne vinduer og tilstedeværelse.
- Skyintegrasjon.
- Integrasjon via RS-485-standard: Modbus RTU eller BACnet MS/TP.
- Integrasjonstjenester via lokalt API og sky-API, Modbus TCP/IP, BACnet IP og multicast mDNS.

LT AIDOO PRO HUB VAILLANT

Įrenginys, skirtas nuotoliniam oro-vandens sistemoms valdyti ir integracijai naudojant debesijos paslaugas. Valdymas naudojant „Airzone Cloud“ programėlę (pasiekiami „iOS“ ir „Android“ naudotojams). Laidinis tinklo ryšys per eterinetą arba belaidis ryšys per dvigubą „Wi-Fi“ (2,4/5 GHz). Ypatybės:

- Įrenginio būsenos, veikimo režimo ir temperatūros valdymas;
- Buitinio karšto vandens (DHW) ruošimo valdymas;
- Įrenginio klaidų aptikimas;
- Būsenos, veikimo režimo ir temperatūros laiko grafikų paisyimas;
- Temperatūros ribų taikymas vėsinimo ir šildymo režimais (tik jei įrenginys sukonfigūruotas veikti patalpos temperatūros režimu);
- Konfigūruojamasis skaitmeninis įėjimas siekiant aptikti atvirą langą ir žmones patalpoje;
- Integracija į debesijos paslaugas;
- Integracija naudojant RS-485 standartą: „Modbus RTU“ arba „BACnet MS/TP“;
- integracijos paslaugos per vietinę API ir debesijos API, „Modbus TCP/IP“, „BACnet IP“ ir multitransliacinę „mDNS“.

(SV) TEKNISKA EGENSKAPER (NO) TEKNISKE SPESIFIKASJONER (LT) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Strömförsörjning / Strømforsyning / Maitinimo šaltinis	
V max	110 / 230 Vac
I max	250 mA
Frekvens / Frekvens / Dažnis	60 / 50 Hz
Förbrukning vänteläge / Energiförbruk i ventemodus / Budėjimo režimo energijos sąnaudos	3.4 W (110 Vac) 4.3 W (230 Vac)
Modulens överströmskydd / Modul overstrømsbeskyttelse / Modulo apsauga nuo viršrovių	250 mA
- Airzone-buss / Airzone-buss / „Airzone“ magistralė	
- Integrationsbuss / Integrasjonsbuss / Integracijų magistralė	
Skärmdad tvinnad kabel / Skjermet tvunnet par / Padengta vyta pora	2 x 0.22 + 1 x 0.5 mm ² (AWG 24 – 2 wired + AWG 20 – 1 wired) Min: 0.2 mm ² / Max: 1.5 mm ²
Kommunikationsprotokoll / Kommunikasjonsprotokoll / Ryšio protokolai	RS-485 BACnet MS-TP Par – 19200 bps
DI - Digital ingång / Digital inngang / Skaitmeninė įvestis	
Spänningslös / Spenningsfri / Nėra įtampos	
Max. avstånd / Maks. avstand / Maks. Atstumas	10 m
O1 - Reläutgång / Reléutgang / Relinė išvestis	
Spänningslös / Spenningsfri / Nėra įtampos	
V max (I max)	230 Vac (5A) 30 Vdc (3A)
Ethernet	
Typ av kabel / Kabeltype / Kabelio tipas	Min. UTP CAT 5
Regel / Standard / Standartas	100BASE-TX
IP-adress / IP-adresse / IP adresas	DHCP
IU - Anslutning av inomhusenhet / Tilkobling til innendørsenheden / Prijungimas prie vidaus bloko	
Max. avstånd / Maks. avstand / Maks. Atstumas	10 m
WI-FI / WI-FI / WI-FI	
Protokoll / Protokoll / Protokolas	802.11a/b/g/n/ac (802.11n up to 150 Mbps)
Modell / Modell / Modelis	LBEE5HY1MW
Kommunikationsfrekvens / Kommunikasjonsfrekvens / Ryšio dažnis	2.4 GHz (max. 150 Mbps) 5 GHz (max. 433 Mbps)
Max. effekt – antenneffekt / Maks effekt, Antenneffekt / Maks. galia, antenos galia	17.93 dBm, 0.1 dBi
Känslighet / Sensitivitet / Jautrumas	- 82 dBm
IP-adress / IP-adresse / IP adresas	DHCP
Bluetooth	
Protokoll / Protokoll / Protokolas	Bluetooth v5.0 BLE specification
Max. effekt – antenneffekt / Maks effekt, Antenneffekt / Maks. galia, antenos galia	17.93 dBm, 0.1 dBi
Temperaturintervall / Driftstemperatur / Darbinė temp.	
Lagring / Lagring / Saugykla	-20 ... 70 °C
Drift / Drift / Veikimas	0 ... 45 °C
Fuktintervall / Luftfuktighetsområde for drift / Darbinės drėgmės diapazonas	5 ... 90 % (Ikke-kondenserende / Be kondensato)
Mekaniska aspekter / Mekaniske aspekter / Mechaniniai aspektai	
Skyddsklass / Beskyttelsesklasse / Apsaugos klasė	IP 20
Vikt / Vekt / Svoris	210 g
DIN-enheter / I DIN-enheter / DIN įrenginiuose	6
Maximal driftshøjde / Maksimal driftshøyde / Maksimalus darbinis aukštis	2000 m



(NL) MONTAGE EN AANSLUITING / (PL) MONTAŻ I POŁĄCZENIA / (EL) ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ / (SV) MONTERING OCH ANSLUTNING
(NO) MONTERING OG TILKOBLING / (LT) SURINKIMAS IR PRIJUNGIMAS

(NL) **Belangrijk:** De vastbedrade controller van de unit moet worden verwijderd.
(PL) **Ważne:** konieczne jest wyjęcie sterownika przewodowego z jednostki.
(EL) **Σημαντικό:** Ο ενσύρματος ηλεκτρικός πρέπει να αφαιρεθεί από τη μονάδα.
(SV) **Viktigt:** Det är nödvändigt att ta bort den trådbundna styrningen från enheten.
(NO) **Viktig:** Enhetsens kablede kontrollør må fjernes.
(LT) **Svarbu!** Turi būti nuimtas įrenginio laidinis valdiklis.




(NL) Het is niet mogelijk om de omgevingstemperatuur te forceren via een thermostaat van derden.
(PL) Nie jest możliwe narzucenie temperatury otoczenia z termostatu innej marki.
(EL) Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας δωματίου από τον θερμοστάτη ενός τρίτου κατασκευαστή.
(SV) Det är inte möjligt att styra rumstemperaturen via en tredjepartstermostat.
(NO) Det er ikke mulig å anvende romtemperaturen fra en tredjepartstermostat.
(LT) Nėra galimybės nustatyti patalpos temperatūros iš trečiosios šalies termostato.


1




2



3

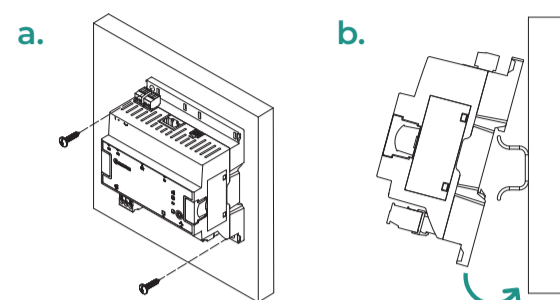


4

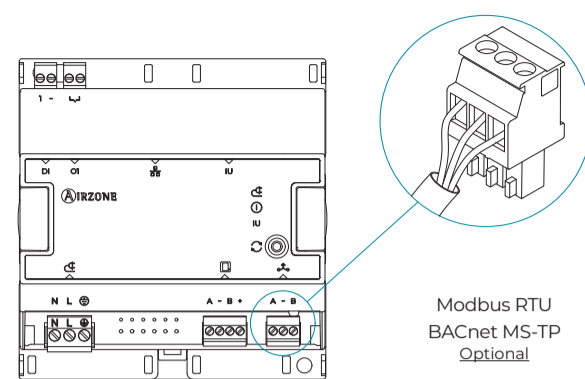

Modbus RTU
BACnet MS-TP
Optional


A Blauw | Niebieski | Μπλε | Blå | Blå | Mėlyna
- Zwart | Czarny | Μαύρο | Svart | Svart | Juoda
B Groen | Zielony | Πράσινο | Grön | Grønn | Žalia

5

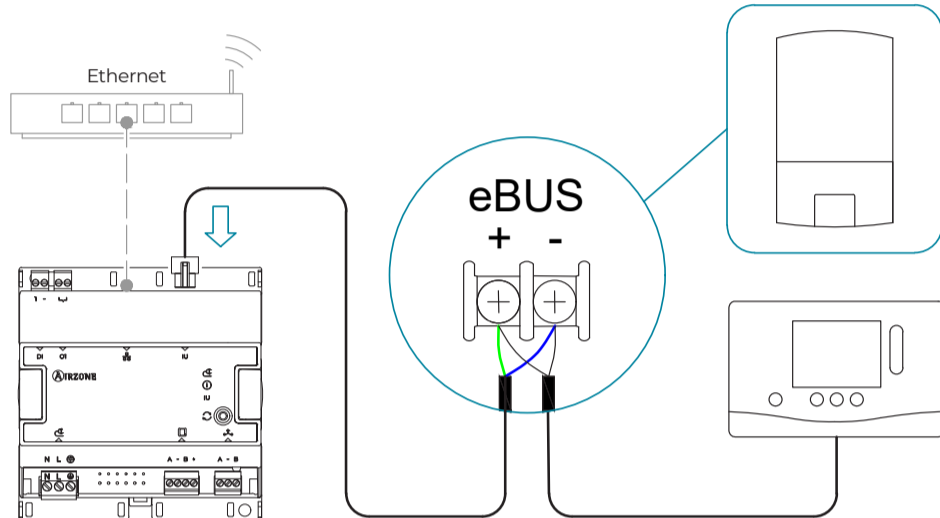

+ Groen | Zielony | Πράσινο | Grön | Grønn | Žalia
- Blauw | Niebieski | Μπλε | Blå | Blå | Mėlyna

6

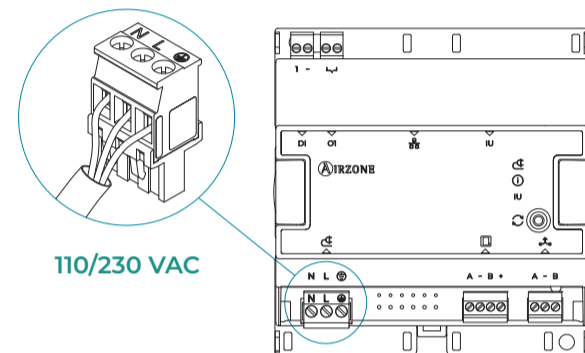

110/230 VAC


N Semleges | Neutral | Nul | Neutralny | Nøytral | Neutralus | Neitrāls
L Fázis | Fas | Fase | Faza | Fase | Fazé | Fāze
Föld | Jord | Aarding | Uziemie | Jording | Įžeminimas | Zemējums




(NL) Compatibele vastbedrade controllers / (PL) Kompatybilne sterowniki przewodowe / (EL) Συμβατά ενσύρματα χειριστήρια
(SV) Kompatibla trådbundna styrenheter / (NO) Kompatible kablede kontrollere / (LT) Suderinami laidiniai valdikliai

VRC720

7



8

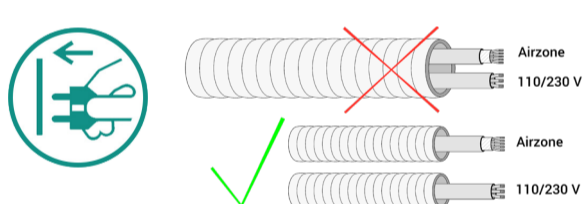

9



10






App Airzone Cloud



(NL) INFORMATIE / (PL) INFORMACJA / (EL) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / (SV) INFORMATION / (NO) INFORMASJON / (LT) INFORMACIJA

	Voeding / Zasilanie / Τροφοδοσία ρεύματος Strömförsörjning / Strömforsyning / Maitinimo šaltinis
	Staat van het apparaat / Status urządzenia / Κατάσταση συσκευής Enhetsstatus / Enhetens tilstand / Įrenginio būseną
	Communicatie met de binnenunit / Komunikacja z jednostką wewnętrzną Επικοινωνία με εσωτερική μονάδα / Kommunikation med inomhusenhet Kommunikasjon til innendørsenheten / Ryšys su vidaus įrenginiu
	Opnieuw opstarten of resetten / Restart lub reset Επανεκκίνηση ή επαναφορά / Återstart eller återställning Omstart eller tilbakestilling / Perkrovimas arba atstatymas

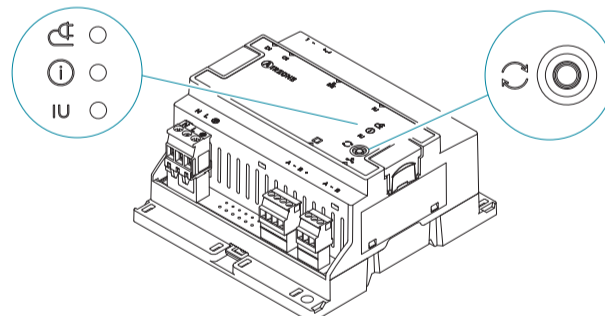

(NL) Apparaat opnieuw opstarten
(PL) Restart urządzenia
(EL) Επαναφορά συσκευής
(SV) Återstart av enheten
(NO) Omstart av enheten
(LT) Įrenginio perkrovimas

(NL) Terugstellen naar de fabriekinstellingen
(PL) Przywrócić ustawienia fabryczne
(EL) Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
(SV) Fabriksåterställning
(NO) Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger
(LT) Gamyklinių parametrų atkūrimas



(NL) CONFIGURATIE / (PL) KONFIGURACJA / (EL) ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ / (SV) KONFIGURATION / (NO) KONFIGURASJON / (LT) KONFIGŪRACIJA



De unit kan worden ingesteld op één of twee circuits, zowel in de modus Omgevingstemperatuur als in de modus Watertoevertemperatuur. De volgende instellingen dienen te worden geconfigureerd via de vastbedrade controller van de fabrikant:

- Instelling in modus omgevingstemperatuur:
- Instellingen > Machtigingsniveau professional > Circuit 1 > Regeling omgevingstemperatuur
 - Instellingen > Machtigingsniveau professional > Circuit 1 > Type circuit: Verwarming
- Instelling in modus watertoevertemperatuur:
- Instellingen > Machtigingsniveau professional > Circuit 1 > Type circuit: Vaste waarde

Opmerking: Indien er met twee circuits wordt gewerkt, moeten dezelfde instellingen worden geconfigureerd voor Circuit 2. Raadpleeg de beknopte installatiehandleiding van uw Aidoo Pro om mogelijke andere beschikbare instellingen te configureren.



Jednostkę można skonfigurować do pracy z jednym lub dwoma obiegami, zarówno w trybie Temperatura otoczenia, jak i trybie Temperatura dostarczonej wody. W celu skonfigurowania następujących ustawień konieczne jest użycie sterownika przewodowego producenta:

- Konfiguracja w trybie temp. otoczenia:
- Ustawienia > Poziom autoryzowany specjalista > Konfiguracja instalacji > Obieg 1 > Sterowanie temperaturą otoczenia
 - Ustawienia > Poziom autoryzowany specjalista > Konfiguracja instalacji > Obieg 1 > Typ obiegu: Ogrzewanie
- Konfiguracja w trybie temp. dostarczonej wody:
- Ustawienia > Poziom autoryzowany specjalista > Konfiguracja instalacji > Obieg 1 > Typ obiegu: Wartość stała

Uwaga: w przypadku pracy z dwoma obiegami należy wykonać taką samą konfigurację dla obiegu 2. Aby wykonać inne dostępne konfiguracje opcjonalne, zapoznaj się z szybkim przewodnikiem po Aidoo Pro.



Η μονάδα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί με ένα ή δύο κυκλώματα, είτε σε λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου είτε σε λειτουργία θερμοκρασίας ύψησης νερού. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν χρησιμοποιώντας το ενσύρματο χειριστήριο του κατασκευαστή:

- Ρύθμιση σε λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου:
- Ρυθμίσεις > Επίπεδο εξουσιοδοτημένου επαγγελματία > Διαμόρφωση εγκατάστασης > Κύκλωμα 1 > Έλεγχος θερμοκρασίας δωματίου
 - Ρυθμίσεις > Επίπεδο εξουσιοδοτημένου επαγγελματία > Διαμόρφωση εγκατάστασης > Κύκλωμα 1 > Τύπος κυκλώματος: Θέρμανση
- Ρύθμιση σε λειτουργία θερμοκρασίας ύψησης νερού:
- Ρυθμίσεις > Επίπεδο εξουσιοδοτημένου επαγγελματία > Διαμόρφωση εγκατάστασης > Κύκλωμα 1 > Τύπος κυκλώματος: Σταθερή τιμή

Σημείωση: Εάν εργάζεστε με δύο κυκλώματα, κάντε τις ίδιες ρυθμίσεις και στο 2ο κύκλωμα.

Για άλλες διαθέσιμες προαιρετικές ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εγκατάστασης για τη συσκευή Aidoo Pro.



Enheten kan konfigureras för att arbeta med en eller två kretsar, antingen i driftläget för rumstemperatur eller framledningstemperatur. Följande inställningar måste göras från tillverkarens trådbundna styrenhet:

- Konfiguration i rumstemperaturmodus:
- Inställningar > Installatörsmeny > Installationskonfiguration > Krets 1 > Rumstemperaturstyrning
 - Inställningar > Installatörsmeny > Installationskonfiguration > Krets 1 > Kretstyp: Uppvärmning
- Konfiguration av driftläge framledningstemperatur:
- Inställningar > Installatörsmeny > Installationskonfiguration > Krets 1 > Kretstyp: Fast värde

Obs: Om systemet arbetar med två kretsar ska samma inställningar göras även för krets 2.

Se snabbguiden för din Aidoo Pro för ytterligare tillgängliga tillvalskonfigurationer.



Enheten kan konfigureres til å fungere med én eller to kretser, enten i romtemperaturmodus eller i temperaturmodus for vanntilførsel. Følgende konfigurasjoner må utføres fra produsentens kablede kontroll:

- Konfigurasjon i romtemperaturmodus:
- Innstillinger > Nivå for autorisert fagperson > Installasjonsinnstillinger > Krets 1 > Romtemperaturkontroll
 - Innstillinger > Nivå for autorisert fagperson > Installasjonsinnstillinger > Krets 1 > Kretstyp: Oppvarming
- Konfigurasjon i temperaturmodus for tilførsel:
- Innstillinger > Nivå for autorisert fagperson > Installasjonsinnstillinger > Krets 1 > Kretstyp: Fast verdi

Merk: Dersom du bruker 2 kretser, bruker du de samme konfigurasjonene på krets 2.

For andre tilgjengelige valgfrie konfigurasjoner konsulterer du Aidoo Pro-enhetens hurtigveiledning.



Įrenginys gali būti sukonfigūruotas veikti su vienu arba dviem kontūrais patalpos temperatūros režimu arba tiekiamo vandens temperatūros režimu. Gamintojo laidiniame valdiklyje turi būti atliktas toliau aprašomas nustatymas.

- Konfigūracija patalpos temperatūros režimu:
- Nuostatos > Įgaliotojo specialisto lygis > Montavimo nuostatos > 1 kontūras > Patalpos temperatūros valdymas
 - Nuostatos > Įgaliotojo specialisto lygis > Montavimo nuostatos > 1 kontūras > Kontūro tipas: Šildymas
- Konfigūracija tiekiamo vandens temperatūros režimu:
- Nuostatos > Įgaliotojo specialisto lygis > Montavimo nuostatos > 1 kontūras > Kontūro tipas: Fiksuojami reikšmė

Pastaba. Jei naudojami du kontūrai, tas pačias nuostatas pritaikykite 2 kontūrai.

Kitas galimas pasirinktines konfigūracijas žr. „Aidoo Pro“ įrenginio trumpajame vadove.